


Recogida muestra CALPROTECTINA



Retire la varilla de color amarillo

Tirar con fuerza de la pestaña amarilla hacia arriba para sacar la varilla. Muy importante: **NO RETIRAR EL TAPÓN AZUL**

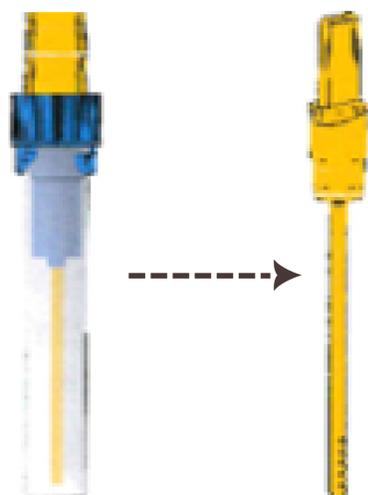


Introducir la varilla en 3 sitios diferentes de las heces

Comprobar que las ranuras de la varilla tienen heces. **RECOGER MÁS HECES DE LAS QUE CABEN EN LA RANURA INVALIDA LA TÉCNICA.**



Introducir la varilla en el tubo de recogida de tapón azul **sólo UNA vez**

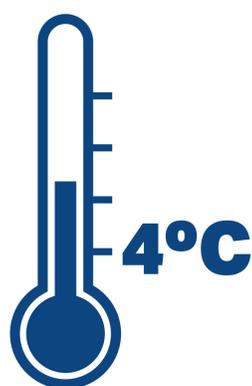


Guardar el tubo en nevera
Entregarlo antes de 48 horas
en recepción de muestras del Laboratorio los días laborables de 8-20h

Siga estrictamente estas normas para poder realizar la prueba

En caso de que las heces sean líquidas solicitar un recipiente de recogida de heces u orina para su análisis

Recogida muestra CALPROTECTINA

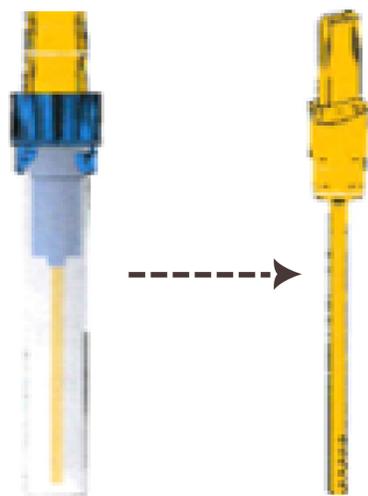

Retire la varilla de color amarillo

Tirar con fuerza de la pestaña amarilla hacia arriba para sacar la varilla. Muy importante:
NO RETIRAR EL TAPÓN AZUL


Introducir la varilla en 3 sitios diferentes de las heces

Comprobar que las ranuras de la varilla tienen heces.
RECOGER MÁS HECES DE LAS que caben en la ranura
INVALIDA LA TÉCNICA.



Introducir la varilla en el tubo de recogida de tapón azul **sólo UNA vez**

Guardar el tubo en nevera
Entregarlo antes de 48 horas
en recepción de muestras del
Laboratorio los días laborables
de 8-20h

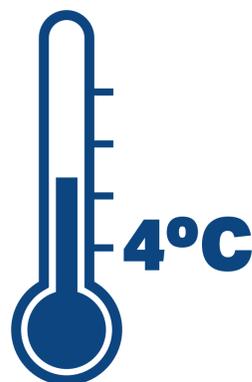

Siga estrictamente estas normas para poder realizar la prueba

En caso de que las heces sean líquidas solicitar un recipiente de recogida de heces u orina para su análisis